


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Варгашином, Лебяжьевском,
Мокроусовском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Почтовый адрес: 641230, Курганская область,
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 42.
Телефон, факс: 8 (35233) 21132
ОКПО 01930480
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450502001

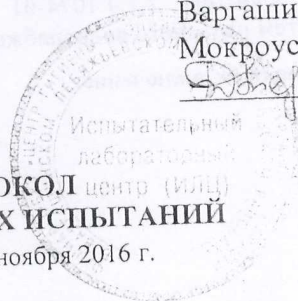
Реквизиты аттестата аккредитации:
Номер аттестата аккредитации: № РОСС RU.0001.513036
Дата регистрации аттестата: 30.10.2014

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области в
Варгашином, Лебяжьевском,
Мокроусовском районах»

 Терентьева Л.Д.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1577 от 3 ноября 2016 г.



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Геков В.А.
2. Юридический адрес: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская, 39
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем
4. Место отбора: Арт. скважина №4, Мокроусовский район, с. Мокроусово
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 01.11.2016 с 11:20 до 11:25
Ф.И.О., должность: Чугунова Ю. И. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.11.2016 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 9 от 22.12.2015
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
8. Код образца (пробы): 01.16.1577

9. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Электронные весы серии НЛ-400	Н 901000877	142070	22.06.2017

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.11.2016 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 1577					
дата начала испытаний 01.11.2016 15:10 дата выдачи результата 02.11.2016 13:08					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний			фельдшер-лаборант	Стрекова Л. Ю.	


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецов П. И. инженер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1577 "Вода питьевая централизованных систем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."

Специалист, ответственный за заключение:

 Терентьева Л. Д. Эксперт по общей гигиене