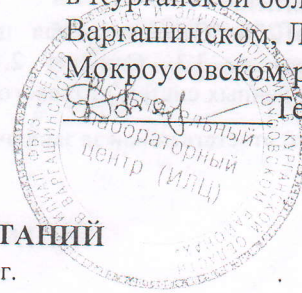


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170
Почтовый адрес: 641230, Курганская область,
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 42.
Телефон, факс: 8 (35233) 21132
ОКПО 01930480
ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450502001

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области в
Варгашином, Лебяжьеvском,
Мокроусовском районах»
Терентьева Л.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 276 от 1 марта 2016 г.


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Геков В.А.
2. Юридический адрес: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул.Советская, 39
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем
4. Место отбора: Водоразборная колонка № 189, Мокроусовский район, с.Мокроусово
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 01.03.2016 с 11:15 до 11:20
Ф.И.О., должность: Чугунова Ю. И. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.03.2016 16:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 9 от 22.12.2015
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
8. Код образца (пробы): 01.16.276
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150M	0200	115694	10.08.2016
2	Электронные весы серии HL-400	H 901000877	117525	08.07.2016
10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.03.2016 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 276					
дата начала испытаний 01.03.2016 16:10 дата выдачи результата 02.03.2016 13:44					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение испытаний					Биолог Князева М.Е


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чулкова П. И. эксперт-химик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 276 "Вода питьевая централизованных систем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."

Специалист, ответственный за заключение:

 Терентьева Л. Д. Эксперт по общей гигиене

№ п/п	№ пробы	Дата отбора	Дата анализа	Результат
1	0200	01.03.2016	02.03.2016	Соблюдены
2	11522	01.03.2016	02.03.2016	Соблюдены